

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Zakres projektu którego dotyczy postępowanie przetargowe zaznaczono w pliku " ZAKRES INWESTYCJI - WYODRĘBNIE" "

1. Dane dotyczące pawilonów/stoisk piknikowo-handlowych (szer*dł*wys = 200x250x255 cm, ilość 6 szt.) znajdują się przede wszystkim w niżej wymienionych fragmentach plików:
 - PB cz.1 – opis techniczny (strona 41-42);
 - PB cz.13 – rys 3.IV.F – pawilony;
 - Specyfikacja tech - mała architektura, toaleta (strona 10-11);
 - ponadto należy uwzględnić roboty i materiały ujęte w przedmiarach robót elektrycznych i m.in. w pliku PBE cz.3 - opis techniczny (strona 59) - obiekt posiada podświetlenie.

Pawilony piknikowo- handlowe ze wzorem spalskim przedstawione są na planszy 3.IV.F. Pawilony zabudowane są z dwóch stron, zabudowania te posiadają wzór spalski. Pawilony piknikowo-handlowe z elementów drewnianych z twardego drewna liściaste klasy D40 zabezpieczonego impregnatem w kolorze teak półmat malowane. Belki na dachu o przekroju 200x50 mm. Belki pionowe o przekroju 150x100 mm, belki zdobione wzorem o przekroju 300x100mm. Ławostół i ława do siedzenia z elementów drewnianych, o wymiarach jak na rysunku, deski o przekroju 200x60 mm.

2. Dane dotyczące pawilonów/stoisk handlowych (szer*dł*wys = 200x300x260 cm, ilość 4 szt.) znajdują się przede wszystkim w niżej wymienionych fragmentach plików:
 - PB cz.1 – opis techniczny (strona 55);
 - PB cz.12 – rys 3.IV.A1 - mała architektura;
 - Specyfikacja tech - mała architektura, toaleta (strona 25-26);
 - ponadto należy uwzględnić roboty i materiały ujęte w przedmiarach robót elektrycznych i m.in. w pliku PBE cz.3 - opis techniczny (strona 59) - obiekt posiada podświetlenie.

Rysunek techniczny stoisk handlowych przedstawiony jest na planszy 3.IV.A1. Pawilony handlowe mają pokrycie z blachy płaskiej na rąbek w kolorze grafitowym (ciemno szarym), w podobnym kolorze elementy stalowe, znajdujące się w konstrukcji pawilonów, zaś elementy drewniane – stanowiące główne tworzywo, z którego zbudowane są pawilony zaprojektowane są w kolorze teak (rudy brąz) – drewno egzotyczne IROKO. Tył pawilonów niezabudowany. Boki stoisk zabudowane w części (jak na rysunku 3.IV.A1). Przód zabudowany do wysokości blatu. Montaż na stałe w gruncie przez fundamentowanie.



3. Dane dotyczące obiektu toalety kontenerowej znajdują się przede wszystkim w niżej wymienionych fragmentach plików:
- PB cz.1 – opis techniczny (strona 67-72);
 - PB cz. 2 – rys toalety;
 - Specyfikacja tech - mała architektura, toaleta (strona 31-39).
 - ponadto należy uwzględnić roboty i materiały ujęte w przedmiarach robót sanitarnych i m.in. w pliku PBS cz.1 - opis techniczny (strony 12-14, 20-30) - obiekt posiada przyłącza elektryczne, kanalizacyjne i wodociągowe.

Nie dopuszcza się zmian przyjętych rozwiązań materiałowych toalety publicznej, które są efektem rozważań projektanta i zamawiającego na etapie powstawania projektu. Zamawiający oczekuje konkretnego standardu konstrukcji, który zapewnia podwyższoną trwałość obiektu oraz określonego standardu wykończenia, który zapewnia założone względy estetyczne oraz wytrzymałościowe. W toaletach należy zastosować ogrzewanie podłogowe w pomieszczeniach toalet oraz grzejnik w pomieszczeniu technicznym. Sposób ogrzewania możliwy do zmiany na etapie wykonawstwa na inny zapewniający te same parametry cieplne po przedstawieniu stosownych materiałów inspektowi nadzoru inwestorskiego i jego akceptacji zgodą zamawiającego. Obiekt wyposażony w automatyczne oznaczenie informujące o zajętości toalety.


4. Dane dotyczące pergoli okrągłej znajdują się przede wszystkim w niżej wymienionych fragmentach plików:
- PB cz.1 – opis techniczny (strona 47);
 - PB cz.12 – rys 3.IV.A1 - mała architektura;
 - Specyfikacja tech - mała architektura, toaleta (strona 17);
 - ponadto należy uwzględnić roboty i materiały ujęte w przedmiarach robót elektrycznych i m.in. w pliku PBE cz.3 - opis techniczny (strona 60) - obiekt posiada podświetlenie.

Rysunek techniczny pergoli zlokalizowanej przy placu wejściowym jest przedstawiony na planszy 3.IV.A1. Pergola jest wpisana w koło w średnicy 805 cm, a wraz ze stalowymi odciegami w koło o średnicy 1205 cm. Elementy drewniane pergoli z twardego drewna egzotyczne IROKO lub równoważnego, zabezpieczonego ciśnieniowo w kolorze teak półmat, malowane dwoma warstwami lakiero-bejcy odpornej na promieniowanie UV i wodę. Słupy drewniane - belki o przekroju 250x80 mm. Fundament na stopach 50x50x100 cm z betonu C30/37 ze zbrojeniem ze stali AIII i AI.




5. Projekt budowlany zawiera wymiary podane do centymetra ponieważ taka jest specyfika projektów budowlanych. Zamawiający dopuszcza zmiany wymiarów obiektu zgodnie z zapisami art. 36 a ust. 5a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).
6. W ramach inwestycji zaprojektowano kostkę typu „starobruk”. Zastosowanie zwykłej, gładkiej, bezfazowej kostki jest niedopuszczalne.
7. Rysunek techniczny trejaży przedstawiony jest na planszy 3.IV.G. Wypełnienie trejażu wzorem spalskim występuje, co trzy kolumny ($416 \text{ cm} = 184 \cdot 2 + 16 \cdot 3$). Przekrój słupa: $16 \times 16 / 10 \times 10 \text{ cm}$. Elementy drewniane z twardego drewna liściaste klasy D40 zabezpieczone impregnatem w kolorze teak półmat malowane. Wszystkie elementy łączone pomiędzy sobą na połączenia (zamki, czopy itp.) ciesielskie. Elementy drewniane łączone nierdzewnymi złączami ciesielskimi, jak na rysunkach:

MOCOWANIE SŁUPKÓW 16X16 CM 1:2

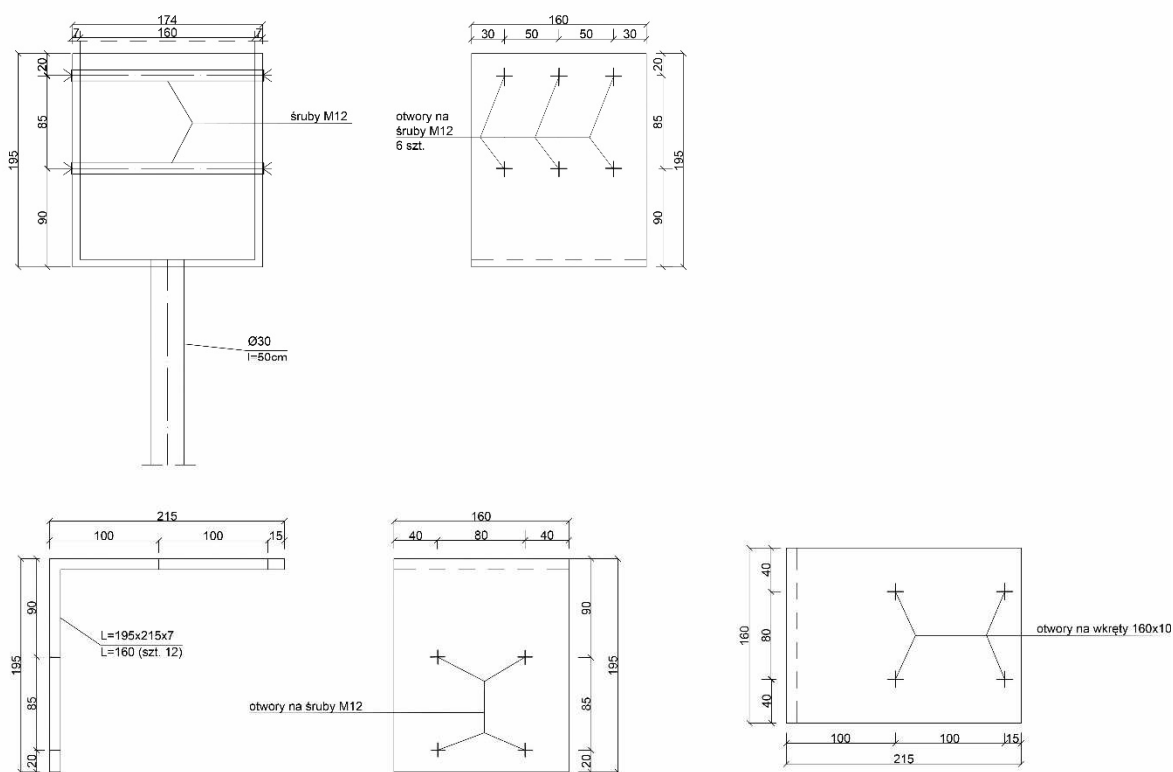

1:2

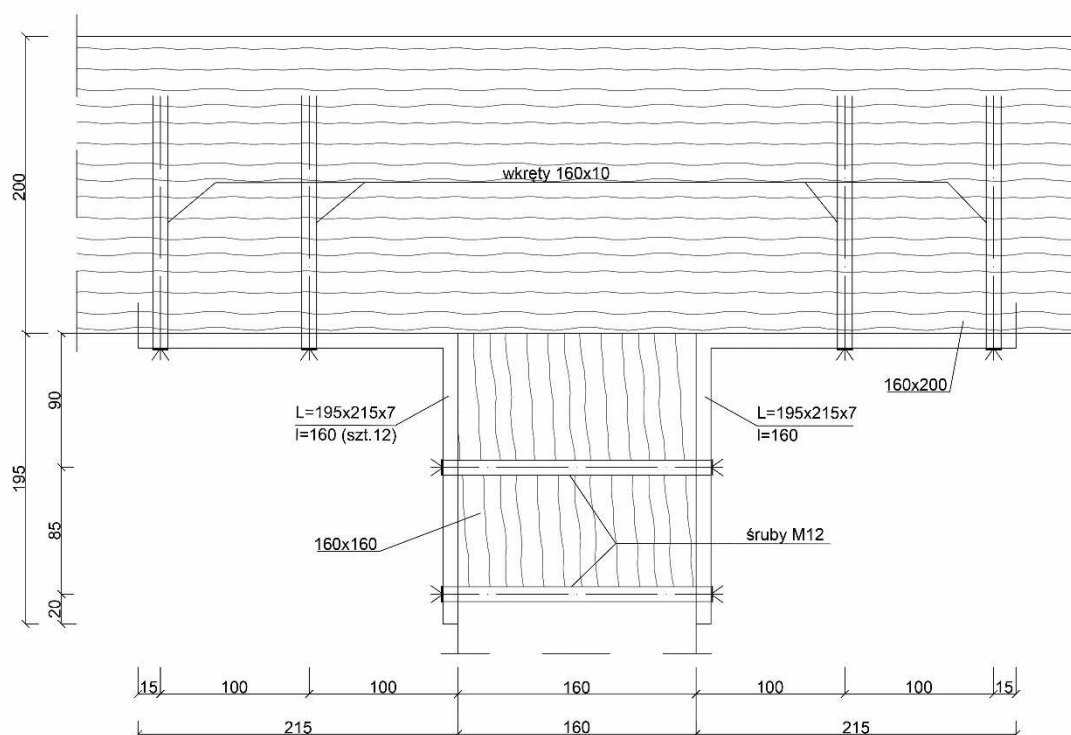

1:20

1:2

